
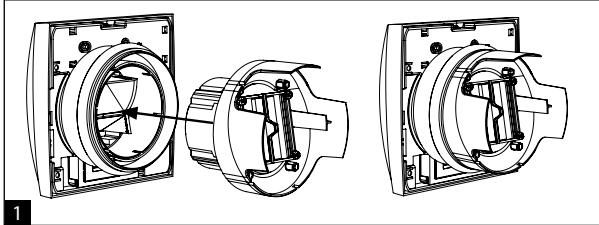
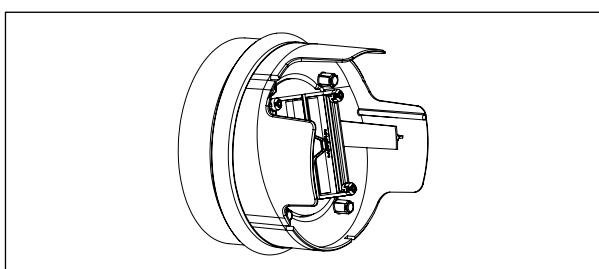


	english	deutsch	français
	Damper for cold smokes special for BXC extract unit Ø125 mm version	Kaltrauchsperre speziell für Abluftelemente Serie 80 Ø 125 mm	Clapet pour fumées froides spécial bouche d'extraction BXC version Ø125 mm
	1 Insert the damper in the spigot of the extract unit, up to the stop block. Please respect the top / bottom position.	...	Insérer le clapet dans la virole de la bouche d'extraction jusqu'à la butée, en respectant le sens haut / bas.
	2 Installation of the BXC extract unit: follow instructions delivered with the product.	Einbau des Abluftelementes Serie 80: Montageanleitung folgen.	Installation de la bouche d'extraction BXC : suivre la notice fournie avec le produit.
 OK	Only for wall installation. Extract unit and damper in horizontal position.	Montage nur an der Wand. Kaltrauchsperre und Abluftele- ment horizontal.	Installation murale uniquement. Clapet et bouche horizontaux.
 OK	CAF damper can only be used integrated in the BXC extract unit; it cannot be placed alone in the duct. CAF125 version compulsory when separated from the extract unit.	Die Kaltrauchsperre KRS 125 A darf nur in Verbindung mit dem Abluftelement Serie 80 und Stutzen AS 125 Serie 80 eingebaut werden. Beilosem Einsatz, beachten Sie unten stehenden Mon- tagehinweis.	Le clapet CAF ne peut être utilisé qu'intégré à la bouche d'extraction BXC ; il ne peut être placé seul dans le conduit. Pour cette application, utiliser la version CAF125.
CAF125 - KRS 125 Rohr - CAF125	english	deutsch	français
	Installation of CAF damper apart from the extract unit	Einsatz der KRS 125 A nicht unmittelbar hinter dem Abluftelement	Installation du clapet CAF séparément de la bouche d'extraction
 OK	CAF125 can be installed in Ø125 mm rigid ducts only. Tolerance: Ø125 [+1; -3] mm	KRS 125 A kann nur in star- rem Rohr eingesetzt werden. Toleranz: Ø125 [+1; -3] mm	Le clapet CAF125 ne peut être installé que dans des conduits rigides de Ø125 mm. Tolérance: Ø125 [+1; -3] mm
 OK	CAF125 damper must be installed in horizontal position only, top position as required.	KRS 125 A darf nur horizontal eingesetzt werden. Beachte «oben» und «unten».	CAF125 doit être installé à l'horizontal uniquement, dans le sens requis (haut / bas).